

**Обособленное подразделение ООО ФПГ «РОССТРО»-«ПКТИ»
Испытательный Центр « ПКТИ - СтройТЕСТ »
Испытательная лаборатория строительных материалов**

197341, Санкт - Петербург, Афонская ул., 2, лит. А, тел.: 302-04-93,
факс: 302-06-88.

Свидетельство об аккредитации ОАО «НТЦ «Промышленная
безопасность» № ИЛ/ЛРИ-00804 от 25.03.2016 г.

Всего листов 3

Лист 1



**«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЦ
«ПКТИ-СтройТЕСТ»
Т.В.Суворова**

ПРОТОКОЛ

измерения звукоизоляции

№ 566-23 3 от «26» октября 2016 г.

Полученные результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Размножение и перепечатка протокола испытаний допускается только с письменного
разрешения руководителя ИЦ.

Санкт-Петербург 2016 г.


Протокол № 566-23 З от «26» октября 2016 г.		Всего листов 3 Лист 2
1. Наименование объекта:	Перегородка двойная из пазогребневых плит Knauf 900x300x80 мм полнотелых плотностью в естественном состоянии 1000 кг/м ³ , собранная на клей для пазогребневых плит Knauf Фуген, с промежутком между ними в 50 мм, заполненный минеральным теплоизоляционным материалом URSA PUREONE 34PN, ошпаклеванная с двух сторон штукатуркой гипсовой Knauf Ротбанд слоем не более 3 мм, толщиной 216 мм.	
2. Заявитель: Основание для проведения испытаний:	ООО «УРСА Евразия» Дополнительное соглашение к договору № 138-16-15 от 17.10.2016 г.	
3. № стандарта и ТУ на испытуемое изделие:	--	
4. Принятый метод испытаний:	ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 «Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума».	
5. Принятый метод оценки:	СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.	
6. Место проведения испытаний:	Испытательные помещения. ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ» Лаборатория ИЛСМ	
7. Основные характеристики объекта:	Площадь образца 10,0 м ²	
8. Место и способ установки объекта при испытаниях:	В проем между испытательными помещениями ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ», ИЛСМ. Шов примыкания в проеме заполнен цементно-песчаным раствором. Объем испытательных помещений ПВУ-50,35 м ³ , ПНУ-66,17 м ³ .	
9. Условия измерений:	Температура воздуха +21 °С, влажность 72%. Метод измерений - лабораторный (п.5.1. ГОСТ 27296-2012). Вид излучаемого шума – «розовый».	
10. Средства измерений:		

Табл.1

Наименование, тип, фирма-изготовитель	Заводской номер	Сведения о поверке (номер свидетельства, дата поверки)
Шумомер – анализатор спектров, виброметр портативный Октава-110А микрофон MP201	04А413 4400252	№ 0061564 до 03.05.2017 г.
Шумомер, анализатор спектра АЛГОРИТМ-01 Микрофон SV12L	20142	№ 0061566 до 03.05.2017 г.

Вспомогательное оборудование: всенаправленный источник звука LOOK-LINE D301.

11. Эскиз исследуемой ограждающей конструкции с нанесением источников шума и указанием мест установки и ориентации микрофонов, порядковые номера точек измерения.

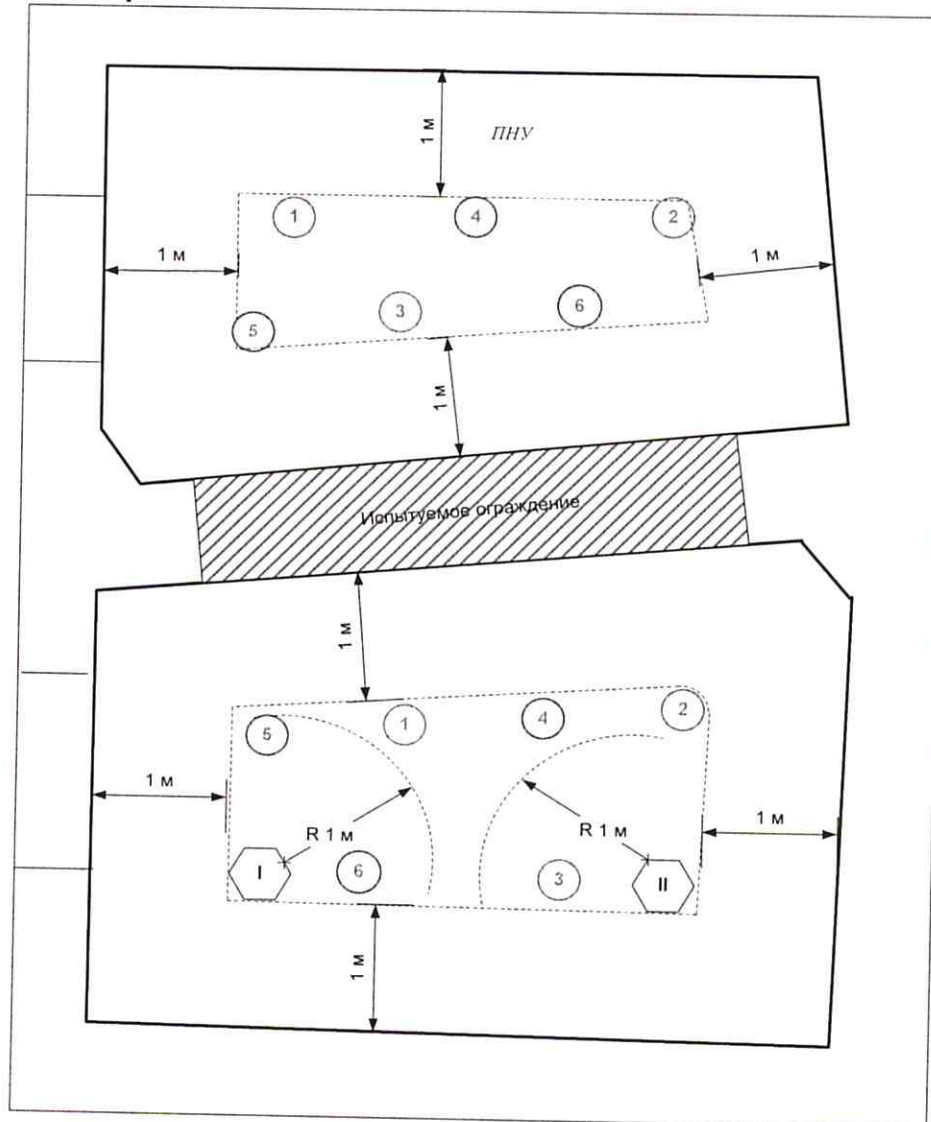

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Перегородка двойная из пазогребневых плит Кнауф 900x300x80 мм полнотелых плотностью в естественном состоянии 1000 кг/м^3 , собранная на клей для пазогребневых плит Кнауф Фуген, с промежутком между ними в 50 мм, заполненный минеральным теплоизоляционным материалом URSA PUREONE 34PN, ошпаклеванная с двух сторон штукатуркой гипсовой Кнауф Ротбанд слоем не более 3 мм, толщиной 216 мм, имеет индекс изоляции воздушного шума– 53дБ.

13. Приложения: Приложение от 20.10.2016 г. на 1-й странице.

Ответственные за испытание:

Испытатель



Панов В.В.

Звукоизоляция R в соответствии с ИСО 10140-2

Изготовитель: ООО "УРСА Евразия"

Идентификатор продукции:

Испытуемый образец: перегородка двойная из пазогребневых плит Кнауф 900*300*80 мм полнотелых плотностью в естественном состоянии 1000 кг/м³, собранная на клей для пазогребневых плит Кнауф Фуген, с промежутком между ними в 50 мм, заполненный минеральным теплоизоляционным материалом URSA PUREONE 34PN, ошпаклеванная с двух сторон штукатуркой гипсовой Кнауф Ротбанд слоем не более 3 мм. Толщина перегородки 216 мм. Площадь 10 м².

Идентификация испытательного помещения:

УИЗВШ-01, зав.№01

Дата испытаний: 20.10.2016

Испытательный стенд: объем ПВУ- 50,35м³, объем ПНУ- 66,17 м³.


Температура воздуха в ПВУ и ПНУ: 21°C

Относительная влажность воздуха в помещениях: 72%

Атмосферное давление: 750 мм рт.ст.

Результаты испытаний:

Частота f, Гц	R в 1/3 октавных полосах, Дб
50	-
63	-
80	-
100	40,9
125	44,4
160	48,3
200	46,2
250	47,1
315	49,4
400	46,5
500	48,3
630	47,2
800	48,6
1000	52,5
1250	53,7
1600	55,4
2000	56,9
2500	58,3
3150	60,8
4000	-
5000	-

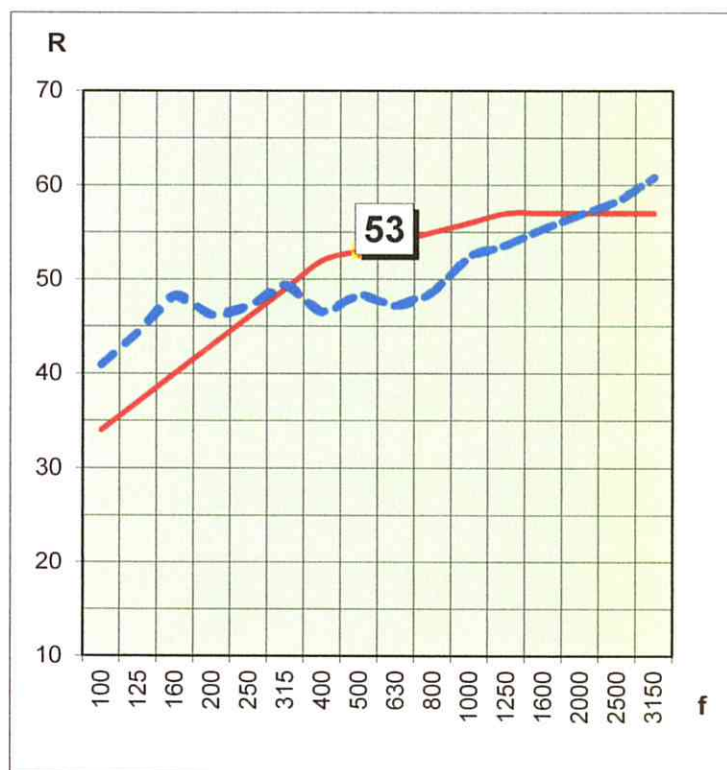

R - звукоизоляция, дБ;

f - частота, Гц;

100-3150 - диапазон частот для оценки в соответствии с ISO 717-1

Оценка в соответствии с ISO 717-1:

Rw(C;Ctr)= 53 (-1;-3)дБ;

Протокол №: 566-23 3 Наименование испытательной организации: ОП ООО ФПГ "РОССТРО"- "ПКТИ"

Дата: 26.10.2016

Подпись: