




федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)



УТВЕРЖДАЮ
Директор НИИСФ РААСН
Шубин И.Л.
«15» 12 2014 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3/60390 от 12.12.2014

Основание для проведения испытаний – Договор № 60390(2014) от 01.12.2014 на проведение испытаний.

Описание испытываемой конструкции– каркасно-обшивная перегородка, состоящая из двух смежных каркасов толщиной 50 мм, заполненных материалом URSA TERRA 34 PN с плотностью 20 кг/м³ (толщина 50 мм) с обшивкой гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм (по 3 листа с каждой стороны). Общая толщина перегородки 175 мм.

Производитель продукции – филиал ООО "УРСА Евразия" (г. Серпухов)

Испытания на соответствие – требованиям СП 51.13330.2011 Защита от шума (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003)

Дата получения образцов – 02 сентября 2014 г.

Методика испытаний – ГОСТ 27296-2012

Дата испытаний – 05 сентября 2014 г.

Методика испытаний и обработки результатов

Измерения осуществлялись в соответствии с ГОСТ 27296-12 «Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения» сотрудниками НИИСФ – зав. отделом Щуровой Н.Е и ведущим инженером Любаковой Е.В. с помощью приборов, имеющих действующие свидетельства о государственной поверке.

В «камере высокого уровня» (КВУ), имеющей объем V = 200м³, устанавливается

источник шума фирмы «Брюль и Къер» (Дания), создающий широкополосный «белый» шум высокого уровня и постоянной мощности во всем измерительном диапазоне частот. Источник шума располагался последовательно в двух точках – в углах помещения на расстоянии не менее 2,0 м от стен КВУ.

В смежном помещении, «камере низкого уровня» (КНУ), имеющем объём $V = 112 \text{ м}^3$, регистрировалось звуковое поле, уровни звукового давления в котором зависят от звукоизоляции разделяющей помещения исследуемой конструкции.

Непосредственные измерения уровней звукового давления в помещениях регистрировались анализатором шума типа 2250 (Брюль и Къер, Дания, зав. № 2590525).

В помещении «низкого уровня» измерялось также время реверберации ($T, \text{ с}$) необходимое для определения величин эквивалентной площади поглощения, используемых для расчета частотной характеристики изоляции воздушного шума исследуемыми конструкциями. Источник шума располагался в помещении «низкого уровня» в двух точках – в углах помещения на расстоянии не менее 2,0м.

Измерения уровней звукового давления в третьектавных полосах частот (в Γ_u) проводились в каждом из помещений («высокого» и «низкого» уровней) в шести точках, как это предписывает указанный ГОСТ 27296-12, для каждого положения источника шума.

Минимальное расстояние измерительных точек от ограждающих конструкций (стен камер) составляло 0,5 м. Соответственно минимальное расстояние от источника шума составляло 1,0 м. Перед проведением измерений уровней звукового давления в обоих помещениях (при выключенном источнике шума) были проведены измерения уровней фонового шума. Следует отметить, что эти уровни значительно (более чем на 10 дБ) ниже уровней шума во время последующих измерений изоляции воздушного шума исследуемыми конструкциями.

По результатам измерений изоляция воздушного шума ($R, \text{ дБ}$) конструкциями для каждой третьектавной полосы частот была рассчитана по формуле:

$$R=L_{m1}-L_{m2}+10\lg S/A_2, (\text{дБ})$$

где: L_{m1} и L_{m2} - средние уровни звукового давления в помещениях высокого и низкого уровней соответственно (дБ);

$A_2=\frac{0,16V}{T}$, м²- эквивалентная площадь звукопоглощения помещения низкого уровня;

V – объём помещения низкого уровня (м³);

T – время реверберации в помещении низкого уровня (с).

Для рассматриваемой конструкции по методике, изложенной в п.9.4 актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (СП 51.13330.2011) был определен индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ

Результаты испытаний приведены в Приложении 1 к протоколу № 3/60239 от 12.12.2014 г.

Приложение №1
к протоколу № 3/60390
от 12.12.2014 г.

Частотные характеристики изоляции воздушного шума конструкции R(f)

Описание конструкции:

Каркас: Металлический профиль –2х50мм;

Обшивка: три листа ГКЛ –3х12,5мм с каждой стороны;

Изоляция: Материал толщиной 2х50 мм.

Условия испытаний:

Объем камеры высокого уровня –200 м³.

Объем камеры низкого уровня – 112 м³.

Форма камеры - трапецидальная с непараллельными стенами.

Температура воздуха – 20 °C.

Относительная влажность воздуха – 55%.

Таблица 1

Среднегеометрические частоты 1/3- октавных полос f, Гц.	Изоляция воздушного шума R(f), дБ
100	44,0
125	51,3
160	52,2
200	54,1
250	55,3
315	57,3
400	57,4
500	58,0
630	59,3
800	60,8
1000	62,1
1250	60,6
1600	61,7
2000	60,7
2500	54,6
3150	51,5
Индекс изоляции воздушного шума, дБ	59

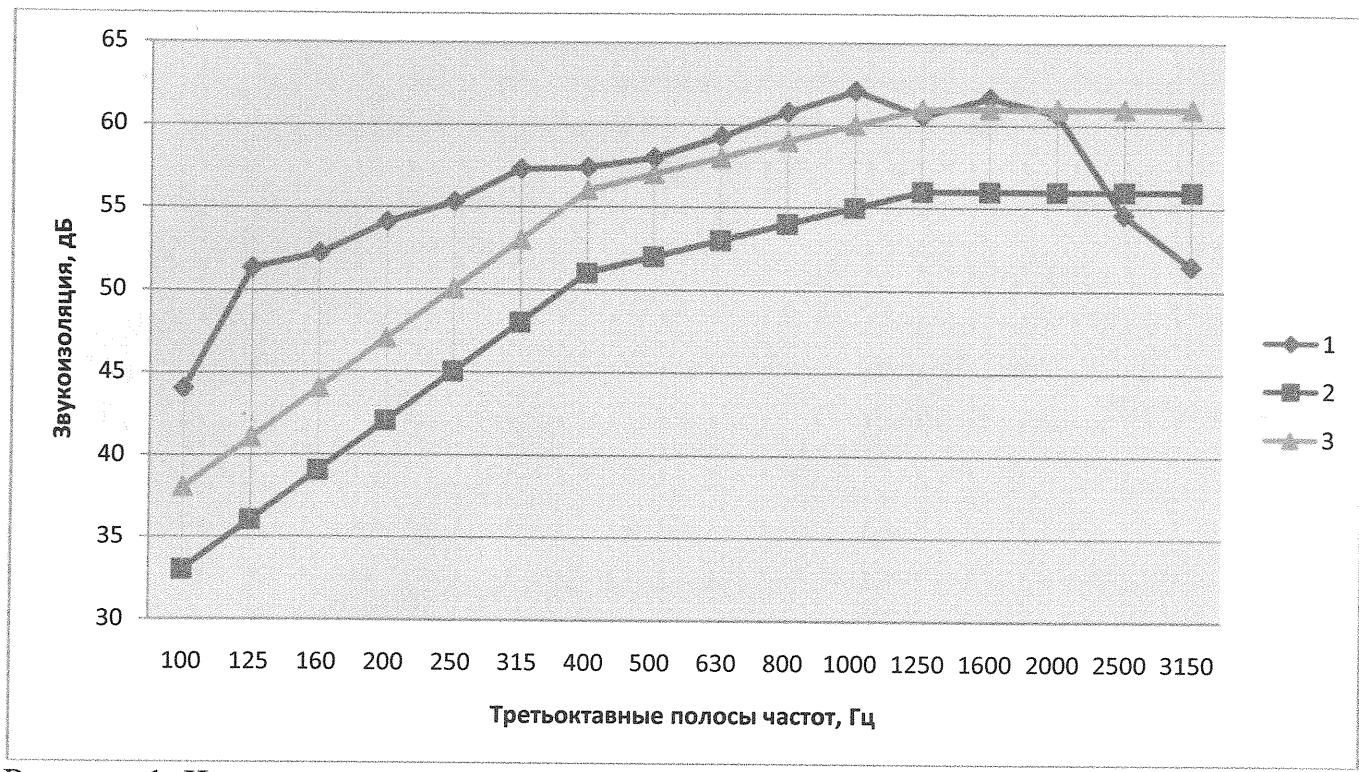


Рисунок 1. Частотная характеристика звукоизоляции

- 1 - изоляция воздушного шума многослойной конструкции,
- 2 - нормативная частотная характеристика изоляции воздушного шума,
- 3 – смещенная нормативная частотная характеристика изоляции воздушного шума на + 7 дБ.

Отв. исполнитель

Щурова Н.Е.